PŮDORYS 1.NP

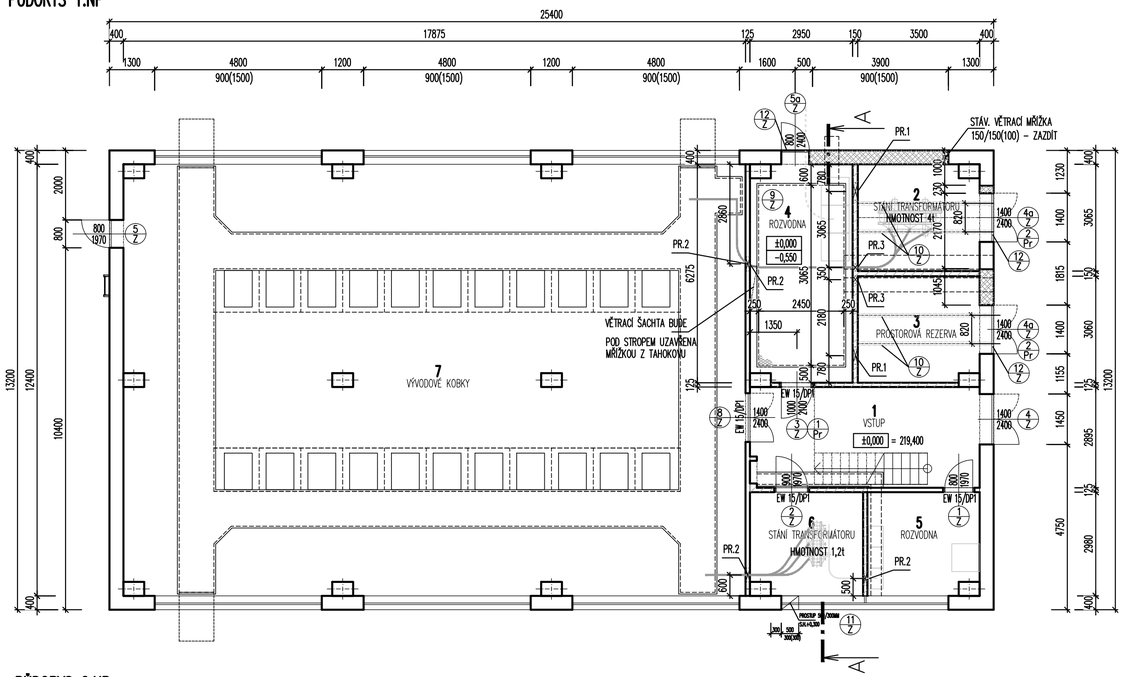

PŮDORYS 2.NP

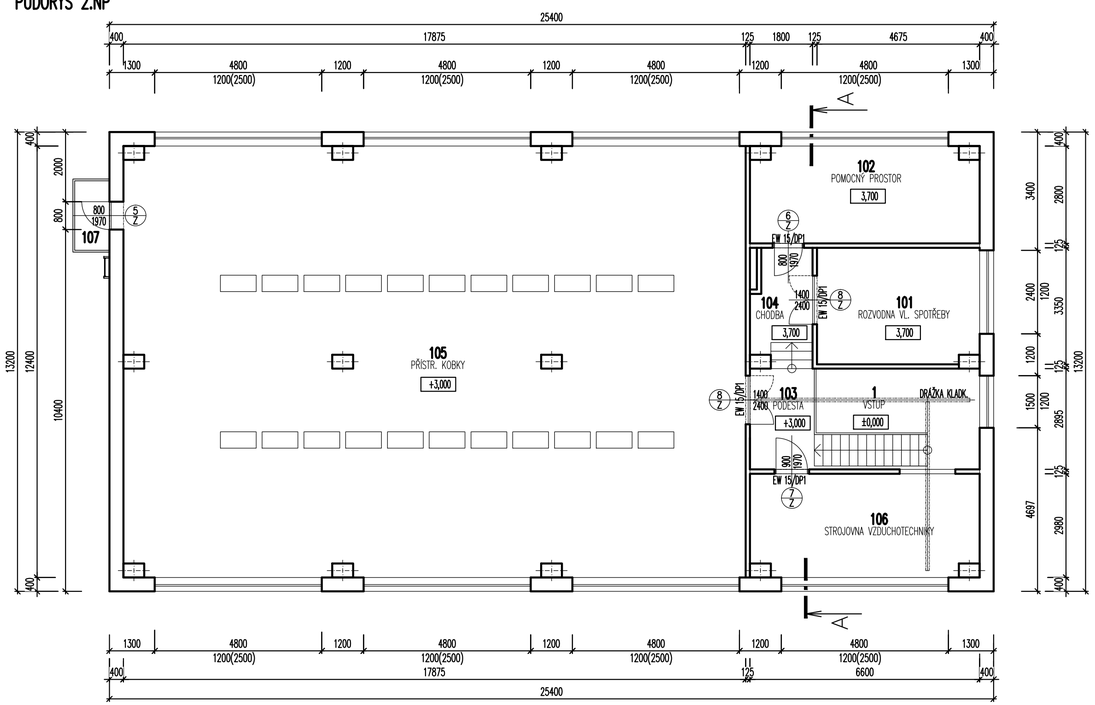

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP:

ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m²]		PODLAHA	STĚNY
1	VSTUP	19,10		STÁVAJÍCÍ BET. MAZANINA	20% OPRAVA OMÍTEK + NOVÁ VÝMALBA
2	STÁNÍ TRANSFORMÁTORU	10,72	P2	NOVÝ BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	20% OPRAVA OMÍTEK + NOVÁ VÝMALBA
3	PROSTOROVÁ REZERVA	10,70	P2	NOVÝ BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	20% OPRAVA OMÍTEK + NOVÁ VÝMALBA
4	ROZVODNA	18,51	P1	NOVÁ ZDVOJENÁ OCELOVÁ	20% OPRAVA OMÍTEK + NOVÁ VÝMALBA
5	ROZVODNA	9,60		STÁVAJÍCÍ BET. MAZANINA	20% OPRAVA OMÍTEK + NOVÁ VÝMALBA
6	STÁNÍ TRANSFORMÁTORU	7,90	P2	NOVÝ BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	20% OPRAVA OMÍTEK + NOVÁ VÝMALBA
7	VÝVODOVÉ KOBKY	220,70		STÁVAJÍCÍ BET. MAZANINA	20% OPRAVA OMÍTEK + NOVÁ VÝMALBA

POZNÁMKA:

- DO MÍSTNOSTÍ Č. 4 ; 3 A 2 BUDOU OSAZENY NOVÉ OCELOVÉ ZATEPLENÉ DVEŘE
- V CELÉM OBJEKTU ROZVODNY BUDOU VYMĚNĚNY STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ DVEŘE ZA NOVÉ
- V MÍSTNOSTI 4 BUDE PROVEDENA NOVÁ ZDVOJENÁ PODLAHA, NÁŠLAPNÁ VRSTVA NA ZDVOJENÉ OCELOVÉ PODLAZE BUDE 100% PVC
- V MÍSTNOSTI 2; 3; 6 BUDE PROVEDENA NOVÁ BETONOVÁ PODLAHA S OSAZENÍM U PROFILŮ PRO UMÍSTĚNÍ TRANSFORMÁTORŮ
- V CELÉM OBJEKTU BUDOU STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ STĚNY A STROP VYMALOVÁNY A Z 20% OPRAVENY OMÍTKY
- V M. Č. 4 – ROZVODNA VĚTRACÍ ŠACHTA POD STROPEM BUDE UZAVŘENA MŘÍŽKOU Z TAHOKOVU VEL. 200/1200mm

PR.1 – PROSTUP V CIHELNÉ STĚNĚ TL. 150mm VEL. 500/200mm; SPODNÍ HRANA 2400mm – 2ks
PR.2 – PROSTUP V CIHELNÉ STĚNĚ TL. 150mm VEL. 400/200mm; SPODNÍ HRANA 2400mm – 3ks
PR.3 – PROSTUP V CIHELNÉ STĚNĚ TL. 150mm VEL. 200/200mm; SPODNÍ HRANA 2400mm – 2ks

SKLADBY:

P1
- OCELOVÁ ZDVOJENÁ PODLAHA (NÁŠLAPNÁ VRSTVA SLZIČKOVÝ PLECH + PVC KOBEREC
- 150MM ŽELEZOBETONOVÁ DESKA KONSTRUKČNĚ VYZTUŽENÁ
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS VYZTUŽENÝ TKANINOU
- PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE
- 50MM PODKLADNÍ BETON

P2
- BEZPRAŠNÝ NÁTĚR
- 150MM ŽELEZOBETONOVÁ DESKA KONSTRUKČNĚ VYZTUŽENÁ
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS VYZTUŽENÝ TKANINOU
- PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE
- 50MM PODKLADNÍ BETON

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP:

ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNY
101	ROZVODNA VL. SPOTŘEBY	19,10	BET. MAZANINA	20% OPRAVA OMÍTEK + NOVÁ VÝMALBA
102	POMOCNÝ PROSTOR	18,50	BET. MAZANINA	20% OPRAVA OMÍTEK + NOVÁ VÝMALBA
103	PODESTA	5,20	BET. MAZANINA	20% OPRAVA OMÍTEK + NOVÁ VÝMALBA
104	CHODBA	5,50	BET. MAZANINA	20% OPRAVA OMÍTEK + NOVÁ VÝMALBA
105	PŘÍSTR. KOBKY	220,70	DIELEKTR. KOBEREC	20% OPRAVA OMÍTEK + NOVÁ VÝMALBA
106	STROJOVNA VZDUCH.	19,80	BET. MAZANINA	20% OPRAVA OMÍTEK + NOVÁ VÝMALBA
107	ÚNIKOVÁ PLOŠINA	2,40	BET. MAZANINA	20% OPRAVA OMÍTEK + NOVÁ VÝMALBA

POZNÁMKA:

- V CELÉM OBJEKTU ROZVODNY BUDOU VYMĚNĚNY STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ DVEŘE ZA NOVÉ
- V CELÉM OBJEKTU BUDOU STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ STĚNY A STROP VYMALOVÁNY A Z 20% OPRAVENY OMÍTKY

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL. 400MM, P10 NA M10 NAPŘ. POROTHERM 40 K
- CIHELNÉ TVAROVKY TL. 150MM NA M10,0
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE BETON C30/37–XC1 VÝZTUŽ B500B, KARI SÍTĚ
- PODKLADNÍ BETON C12/15

ORIENTAČNÍ SCHÉMA

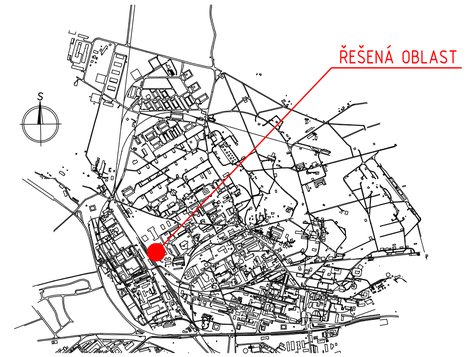

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV
±0,000 = 219,40

					1
	Alena Mrázková	ing. Bořek Richter	ing. Radek Jelínek	09/2025	00
POPIS / DESCRIPTION:	ZPRACOVAL/PREPARED BY:	KONTROLOVAL / CHECKED BY:	SCHVÁLIL/APPROVED BY:	DATUM/DATE:	REV.

KOVOPROJEKTA ENGINEERS & CONTRACTORS | Synthesia Chemistry for the future

INVESTOR/OWNER: Synthesia, a.s.	JEDNOTKA/UNIT: SO 01 ROZVODNA M 109 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	POŘ.Č./SER. No:
		A4: 8
OBCHODNÍ PŘÍPAD-STAVBA/JOB: NAVÝŠENÍ VÝKONU TRAFOSTANICE M 109	NÁZEV VÝKRESU/DOCUMENT NAME: PŮDORYS 1.NP ; PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV	VÝTISK Č./COPY No:
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE/DOCUMENTATION STAGE: PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	MĚŘÍTKO / SCALE: 1:100	KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU/DOCUMENT No: 7649 S01 5 13 2 05 / REV. 00

TENTO DOKUMENT MÁ POVAHU OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ / THIS DOCUMENT IS TREATED AS TRADE SECRET.