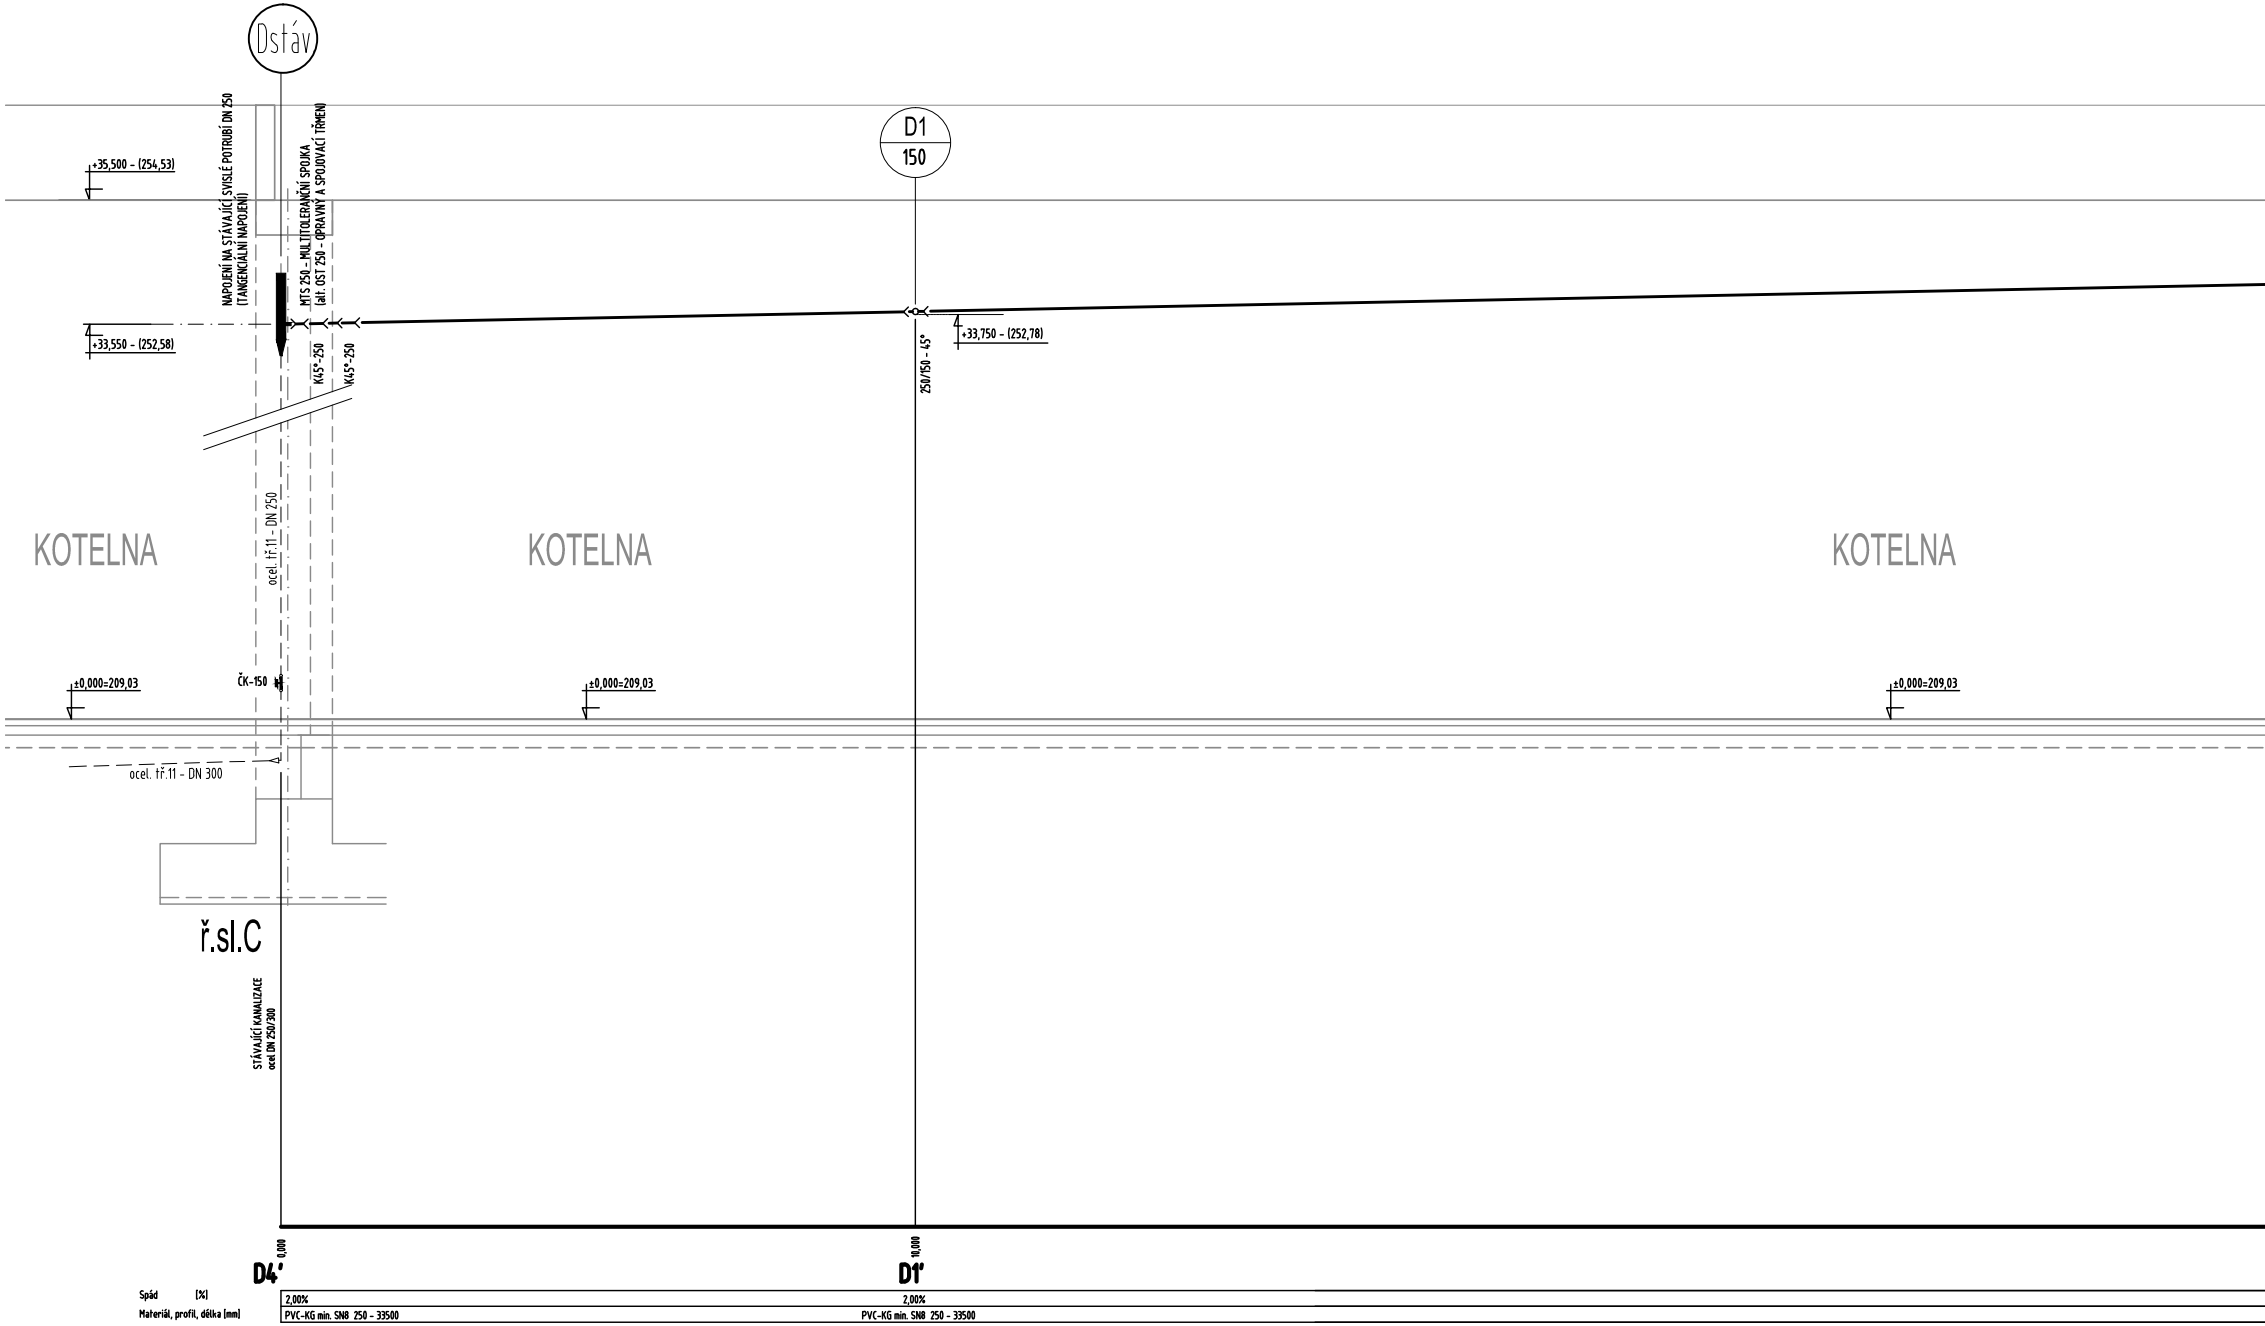
Dstáv
D1
150
+35,500 - (254,53)
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SVISLÉ POTRUBÍ DN 250
(TANGENCIÁLNÍ NAPOJENÍ)
MTS 250 - MULTITOLERANČNÍ SPOJKA
(alt. OST 250 - OPRAVNÝ A SPOJOVACÍ TŘMEN)
+33,550 - (252,58)
K45°-250
K45°-250
250/150 - 45°
+33,750 - (252,78)
KOTELNA
ocel. tř.11 - DN 250
KOTELNA
KOTELNA
±0,000=209,03
ČK-150
±0,000=209,03
±0,000=209,03
ocel. tř.11 - DN 300
ř.sl.C
STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
ocel DN 250/300
0,000
10,000
D4'
D1'
Spád [%]
Materiál, profil, délka [mm]
2,00%
2,00%
PVC-KG min. SN8 250 - 33500
PVC-KG min. SN8 250 - 33500

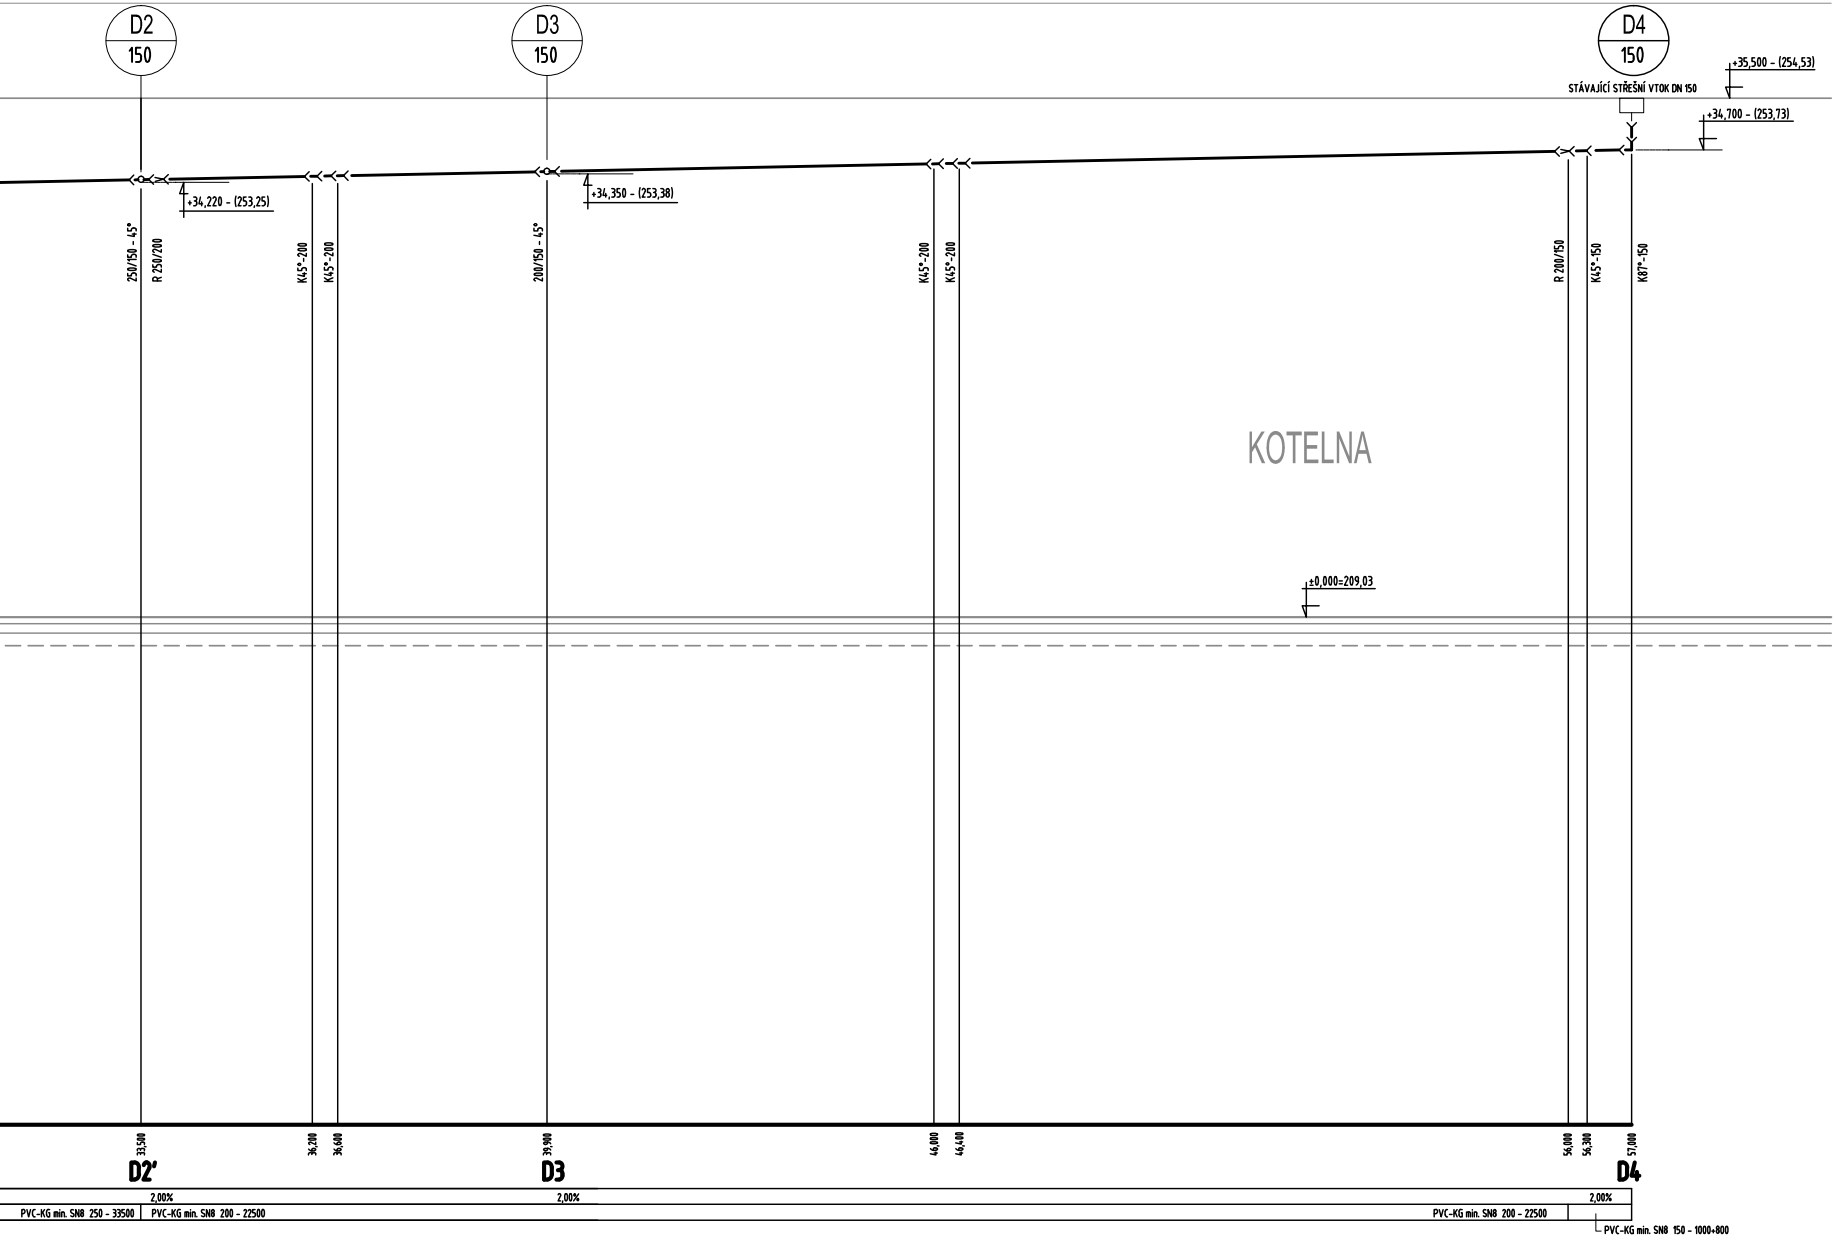
D2
150
D3
150
D4
150
STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VTOK DN 150
+35,500 – (254,53)
+34,700 – (253,73)
+34,220 – (253,25)
+34,350 – (253,38)
250/150 - 45°
R 250/200
K45°-200
K45°-200
200/150 - 45°
K45°-200
K45°-200
R 200/150
K45°-150
K87°-150
KOTELNA
±0,000=209,03
33,500
36,200
36,600
39,900
46,000
46,400
56,000
56,300
57,000
D2'
D3
D4
2,00%
2,00%
2,00%
PVC-KG min. SN8 250 – 33500
PVC-KG min. SN8 200 – 22500
PVC-KG min. SN8 200 – 22500
PVC-KG min. SN8 150 – 1000+800

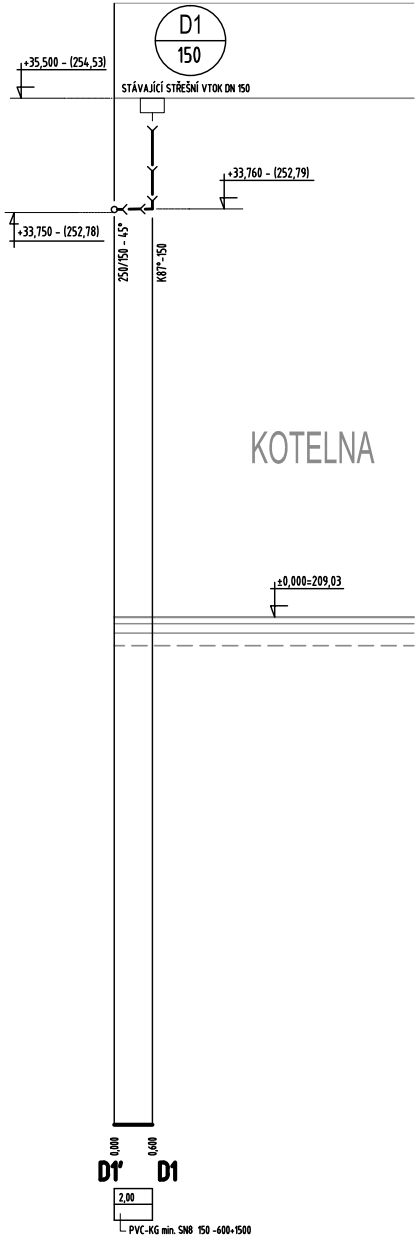
D1
150
+35,500 - (254,53)
STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VTOK DN 150
+33,760 - (252,79)
+33,750 - (252,78)
250/150 - 45°
K87°-150
KOTELNA
±0,000=209,03
0,000
0,600
D1'
D1
2,00
PVC-KG min. SN8 150 -600+1500

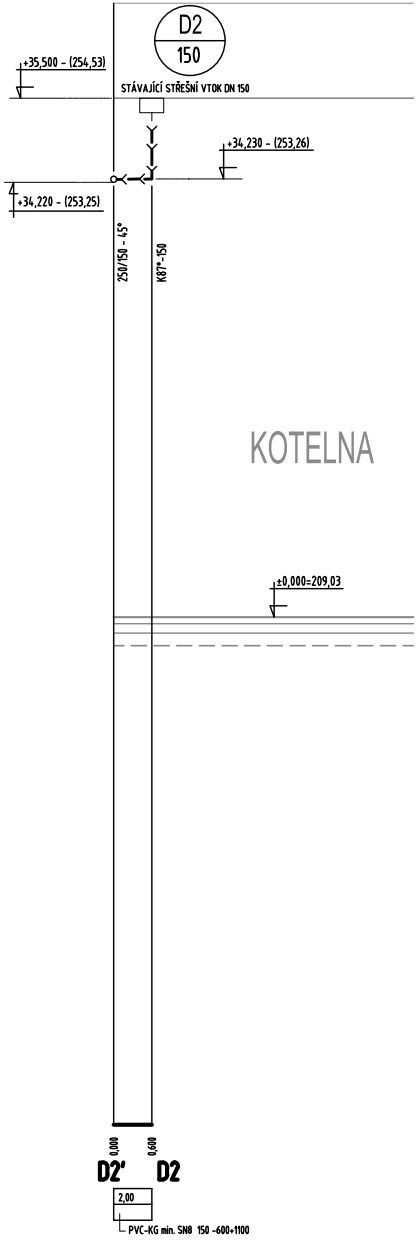
D2
150
+35,500 - (254,53)
STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VTOK DN 150
+34,230 - (253,26)
+34,220 - (253,25)
250/150 - 45°
K87°-150
KOTELNA
±0,000=209,03
0,000
0,600
D2'
D2
2,00
PVC-KG min. SN8 150 -600+1100

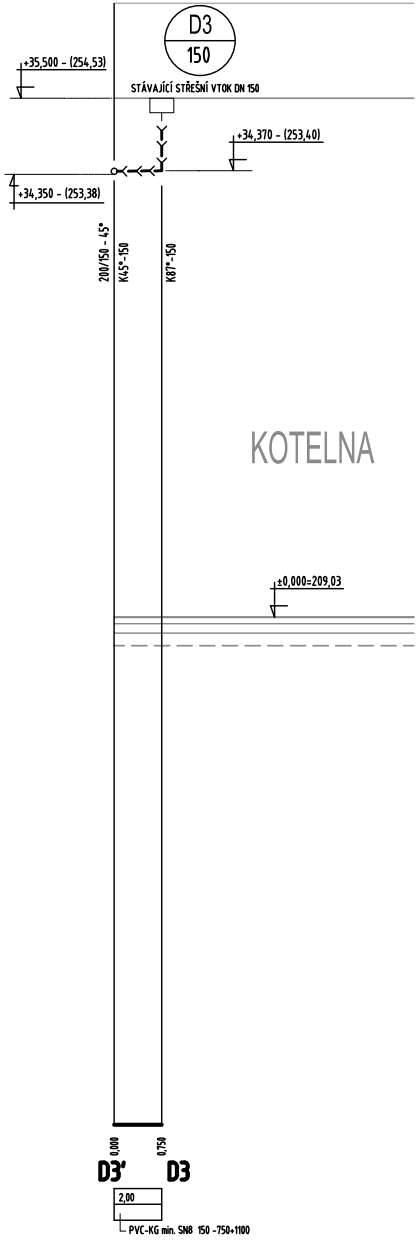
D3
150
+35,500 - (254,53)
STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VTOK DN 150
+34,370 - (253,40)
+34,350 - (253,38)
200/150 - 45°
K45°-150
K87°-150
KOTELNA
±0,000=209,03
0,000
0,750
D3'
D3
2,00
PVC-KG min. SN8 150 -750+1100

Poznámka:
Před započetím výkopových prací je nut

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
±0,000 = 219,03 m n.m. - VÝŠKOVÝ SY

POPIS / DESCRIPTION:

PROJEKTANT/DESIGNER:

INVESTOR/OWNER:
Synthesia Power, a.s.

OBCHODNÍ PŘÍPAD-STAVBA/JOB:
Rekonstrukce odvodu dešťových vod
ze střechy ZL 2 do kanalizace

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE/DOCUMENTATION STAGE:
PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

TENTO DOKUMENT MÁ POVAHU OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ / THIS no vytyčit veškeré stávající podzemní i nadzemní rozvody

STÉM: BpV

	ING. NOVOTNÝ	ING. FIŠER	ING. DZURIŠINOVÁ	03/2026	00
	ZPRACOVAL/PREPARED BY:	KONTROLOVAL / CHECKED BY:	SCHVÁLIL/APPROVED BY:	DATUM/DATE:	REV.

INVESTOR/OWNER:

PROJEKTA
& CONTRACTORS

Synthesia
Chemistry for the future

JEDNOTKA/UNIT:
SO 01 REKONSTRUKCE ODVODU DEŠŤOVÝCH VOD
ZE STŘECHY ZL 2 DO KANALIZACE
D.1.4.5. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

POŘ.Č./SER. No:

A4:
6

NÁZEV VÝKRESU/DOCUMENT NAME:
ODVODNĚNÍ STŘECHY ZL 2 -
PODÉLNÉ ŘEZY, SCHÉMA KANALIZACE

VÝTISK Č./COPY No:

MĚŘÍTKO / SCALE:
1:100

KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU/DOCUMENT No:
7754 S01 5 11 2 05

REV.
00

DOCUMENT IS TREATED AS TRADE SECRET.