


SCHÉMA ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ
PE100

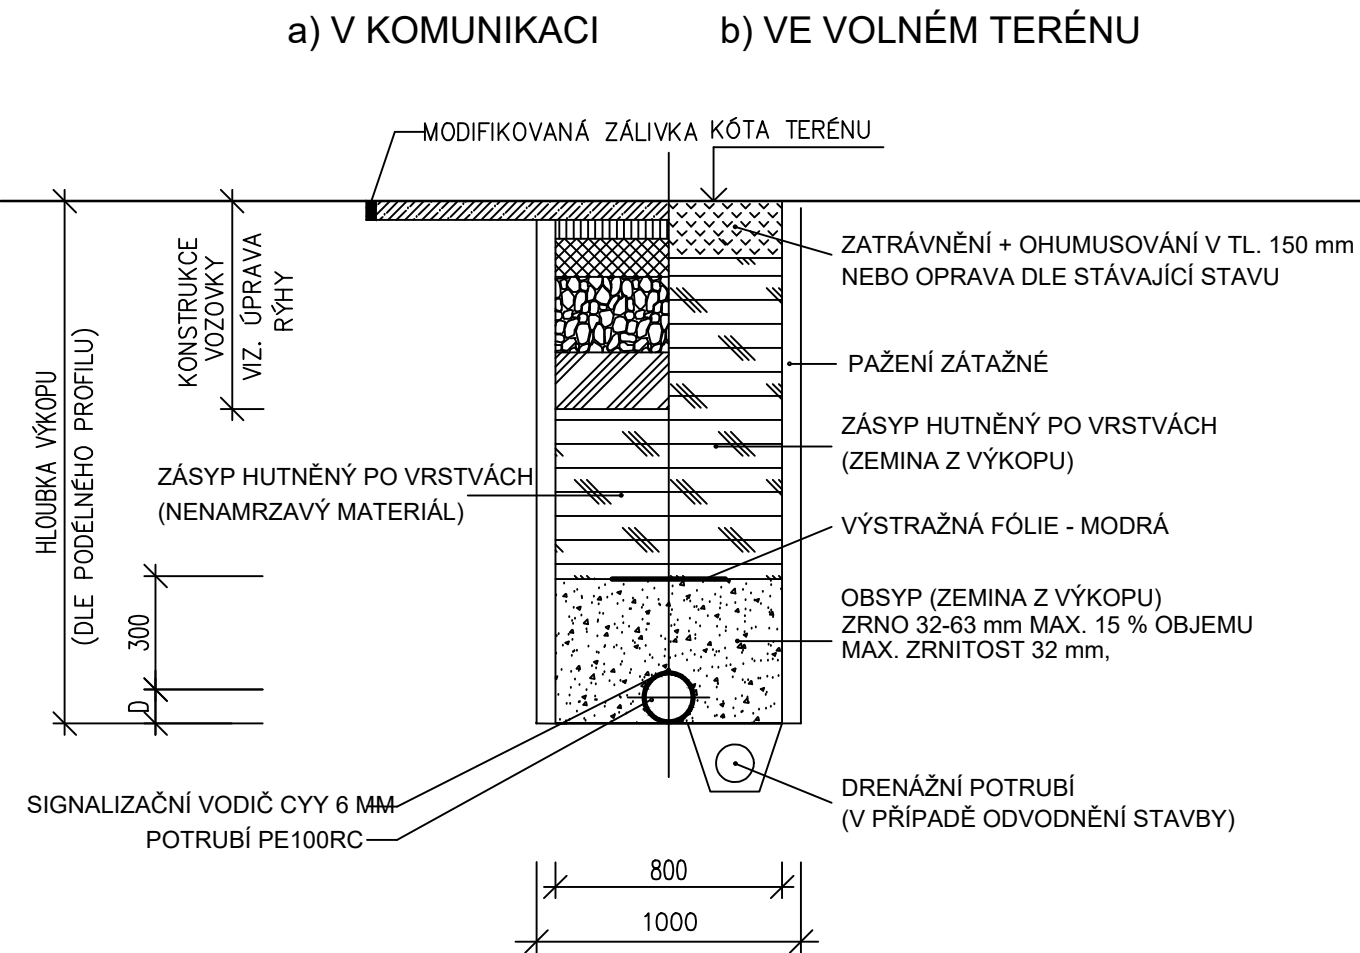

- TECHNICKÉ PARAMETRY POTRUBÍ:
- VNĚJŠÍ PRŮMĚR - D25
 - TLAKOVÁ ŘADA - PN16 (SDR11)
 - ZÁKLADNÍ MATERIÁL - VYSOKOHUSTOTNÍ POLYETYLEN PE100
 - MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ PEVNOST MRS - 16 MPA
 - SPECIFIKACE SPOJE - SVAR POMOCÍ ELEKTROTVAROVKY
 - ODOLNOST VŮČI HRUBŠÍMU OBSYPU - PŮVODNÍ ZEMINA MŮŽE BÝT POUŽITA BEZ OMEZENÍ VELIKOSTI ZRN (DOPORUČENÁ VELIKOST JE DO 63 MM), OSTRÉ KAMENY VŠAK NESMÍ BÝT V KONTAKTU S POTRUBÍM
 - BAREVNÉ PROVEDENÍ - MODRÁ BARVA, ČERNÁ S MODRÝMI PRUHY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		SCHVÁLIL	ZAK. ČÍSLO UNIVERSE I	SLÓŽKA
		ČERNÝ	26007	D.1.2.2

Vypracoval : Ing. Jan Vosáhlo		Č.PARÉ:	 PipeTech Project Byšť 313 532 22 Byšť IČ: 026 30 958 DIČ.: CZ02630958	
Zodp. projektant : Ing. Jan Vosáhlo				
Investor : SYNTHESIA NITROCELLULOSE, a.s.				
Adresa : Semtín 103, 530 02 Pardubice				
Umístění stavby : k.ú. Semtín, p.č. 253/31				
Akce : INSTALACE DOZORNY NA OBJEKTU F3			Stupeň :	DPS
Část : D.1.2.2 TPS - Zdravotně technické instalace			Datum :	09/2026
Obsah : VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODU			Zak. číslo :	PTP1192026
			Formát :	2xA4
			Měřítko : -	Příloha : D.1.2.2.7