ZÁKLADY PRO KONTEJNER

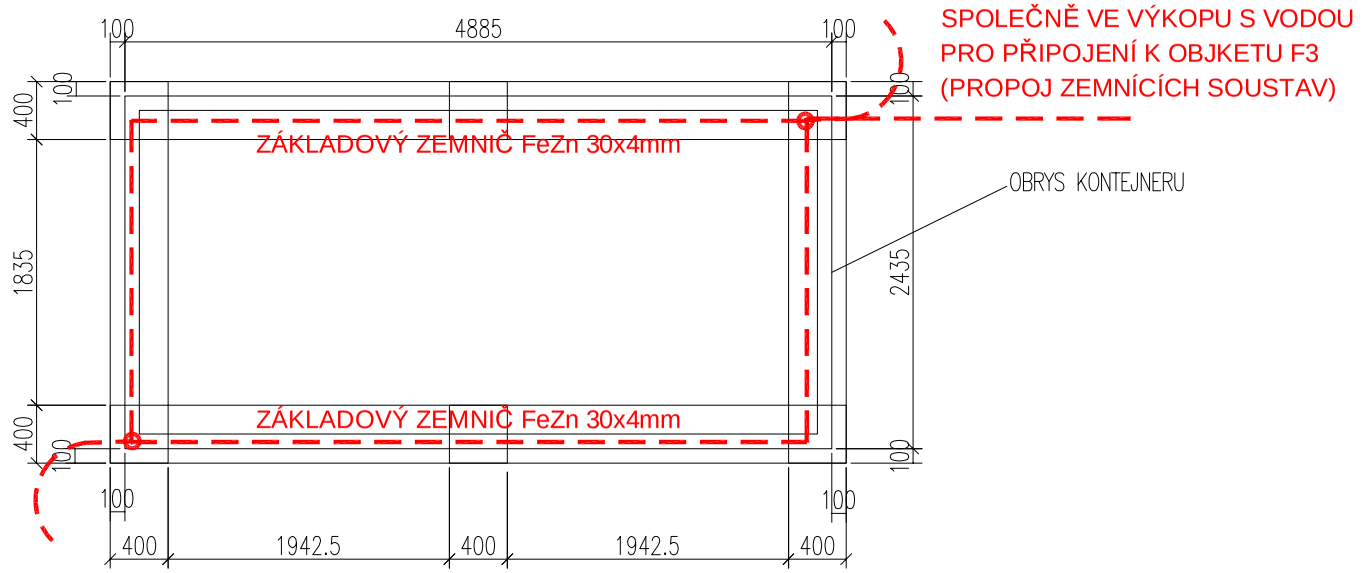

ULOŽENÍ ZÁKLADOVÉHO ZEMNIČE DLE ČSN 33 2000-5-54 ed.3

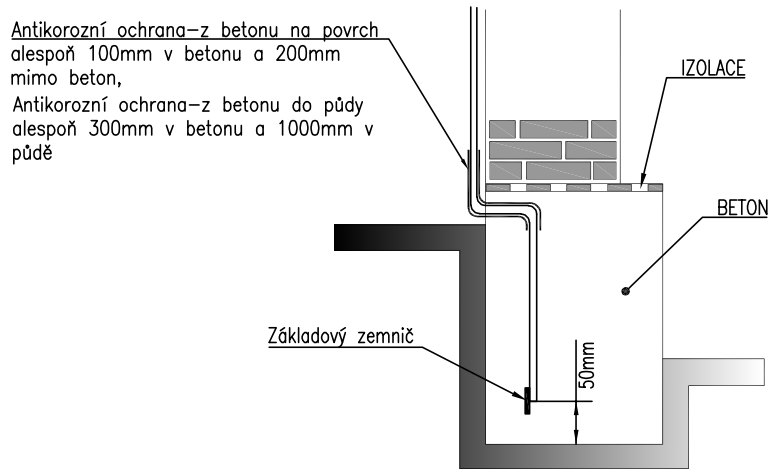

LEGENDA:

VÝVOD ZEMNĚNÍ - PÁSEK FeZn 30x4 - VOLNÝ KONEC min. 2m PRO PŘIPOJENÍ KONTEJNERU

SPOJ - PROVEDENÍ 2x SVORKA SR3 (SR2)

POZNÁMKA:

PŘI REALIZACI UZEMNĚNÍ MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNY PLATNÉ NORMY ČR, ZEJMÉNA 33-2000-5.54 ED.3 (2012), ČSN EN 62 305-1-4 ED. 2 (2011), ČSN 33-2000-4-41 ED.3 (2018).
VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ BUDOU NA VSTUPU DO BUDOVY PŘIPOJENY NA SYSTÉM VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ.
VODIČE OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ A VODIČE DOPLŇUJÍCÍHO POSPOJOVÁNÍ BUDOU REALIZOVÁNY DLE VÝŠE UVEDENÝCH NOREM (VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE A VODIVÉ ČÁSTI, KTERÉ NEJSOU VE VÝKRESU UVEDENY).
SPOJE V ZEMI BUDOU ZDVOJENY, PROVEDENY ZEMNICÍ SVORKOU, OPATŘENY ANTIKOROZNÍ OCHRANOU.
VÝVODY ZEMNĚNÍ NA PŘECHODU ZEMĚ-VZDUCH BUDOU OPATŘENY ANTIKOROZNÍ OCHRANOU.
MAXIMÁLNÍ ZEMNÍ ODPOR JEDNOTLIVÝCH ZEMNIČŮ NEMÁ DLE ZD PŘEKROČIT HODNOTU 2 ohm.
PRO UZEMNĚNÍ BUDE VYUŽITO ARMOVACÍCH KOŠŮ VŠECH PILOT, ARMOVACÍ KOŠ BUDE PŘIPOJEN NA DVOU MÍSTECH!
VEŠKERÉ ČINNOSTI JE NUTNÉ KOORDINOVAT SE STAVBOU V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU!

EL.SOUBOR: D.1.2.5.3–D.1.2.5.5 DISPOZICE ELEKTRO.dwg

REV.	DATUM	ZPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	POPIS
0	07/2026	TŮMA	ČERNÝ	ING. KOŘÍNEK	PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

NÁZEV VÝKRESU: DISPOZICE UZEMNĚNÍ KONTEJNER

PROJEKT: INSTALACE DOZORNY NA OBJEKTU F3

OBJEDNATEL: SYNTHESIA NITROCELLULOSE, a.s., SEMTÍN 103, 530 02 PARDUBICE

MÍSTO: SYNTHESIA NITROCELLULOSE, a.s., K.Ú. SEMTÍN, P.Č. 253/31

SLOŽKA: D.1.2.5

MĚŘÍTKO	ZAK. ČÍSLO	STUPEŇ	FORMÁT	POČET A4	LIST/CELKEM
1:50	26007	DPS	A3	2x	1/1

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2.5.3

REVIZE: 0

©UNIVERSE I spol. s r.o. Tento výkres je duševním vlastnictvím firmy UNIVERSE I spol. s r.o.. Nesmí být rozmnožován, ukazován ani předán třetí straně bez písemného souhlasu firmy UNIVERSE I spol. s r.o.