


MINIMÁLNÍ KRYTÍ KABELŮ DO 10kV DLE ČSN 73 6005 – PŘÍLOHA "B"
ULOŽENÍ KABELŮ VE VOLNÉM TERÉNU

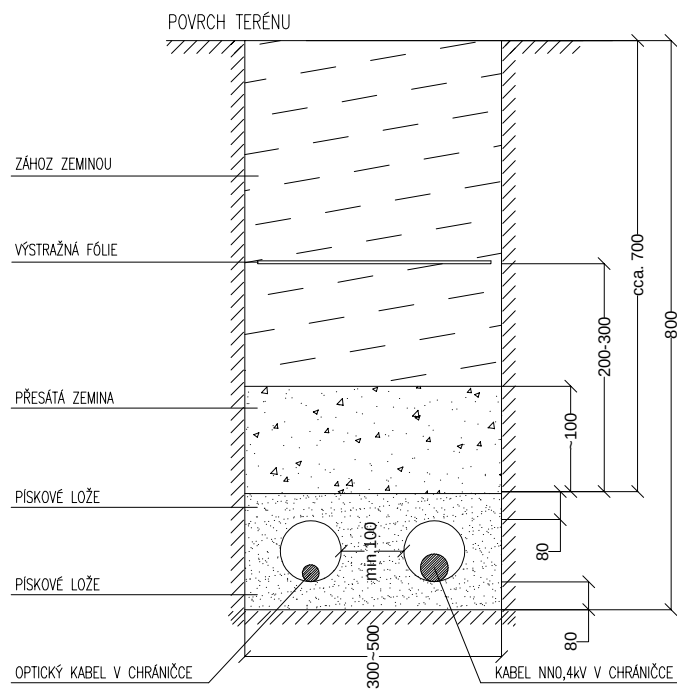

EL.SOUBOR: D.1.2.5.6 ŘEZ ULOŽENÍ KABELU NNO,4kV.dwg

0	07/2026	TŮMA <i>Tom</i>	ČERNÝ <i>Č</i>	ING. KOŘÍNEK	PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
REV.	DATUM	ZPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	POPIS
NÁZEV VÝKRESU					
ŘEZ ULOŽENÍ KABELŮ NNO,4kV PŘÍVOD KE KONTEJNERU					
PROJEKT INSTALACE DOZORNY NA OBJEKTU F3					
OBJEDNATEL SYNTHESIA NITROCELLULOSE, a.s., SEMTÍN 103, 530 02 PARDUBICE					
MÍSTO SYNTHESIA NITROCELLULOSE, a.s., K.Ú. SEMTÍN, P.Č. 253/31					SLOŽKA
MĚŘÍTKO	1:15	ZAK. ČÍSLO	26007	STUPEŇ	DPS
FORMÁT	A4	POČET A4	1x	LIST/CELKEM	1/1
ČÍSLO VÝKRESU					REVIZE
D.1.2.5.6					0

Universe I